



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
Ufficio Formazione Motoria Professionale

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N° 97 DEL 25.06.2020


OGGETTO: Misure precauzionali impianto piscina emergenza Covid-19

Tenuto conto dell'attuale stato emergenziale causato dalla diffusione del virus COVID-19, si allega alla presente disposizione il documento relativo alle "Misure precauzionali impianto piscina emergenza COVID-19", redatto in conformità agli obblighi previsti dal Datore di Lavoro secondo i dettami del D.lgs. 81 del 2008.

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione di quanto in esso contenuto, provvedendo ad applicare e far rispettare le indicazioni previste per quanto di propria competenza.

**IL DIRIGENTE REGGENTE
(SANTANGELO)**

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21



Firmato digitalmente da:
SANTANGELO FABRIZIO
MINISTERO DELL'INTERNO/80219290584
Firmato il 02/07/2020 13:35
Seriale Certificato:
58715753803627773843898676917953500706
Valido dal 10/03/2017 al 10/03/2027
ArubaPEC per CA di firma qualificata



Ministero dell'Interno

**MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA
EMERGENZA COVID-19**

Data: 10/03/20

Rev. 1

Pag. 1 di 12



		<p>Recepito</p> <p>IL DIRIGENTE dell'Area ginnico sportiva motoria professionale. D.S.G.S. Prof. Fabrizio SANTANGELO Ai sensi dell'art.21 del D.lgs 81/08</p> <p>Firmato</p>
<p>REDATTO</p> <p>Il RSPP S.C.A. D.V. arch. Giulio Capuano Ai sensi dell'art.21 del D.lgs 81/08</p> <p>Firmato</p>		<p>Visto</p> <p>Il Medico Competente D.M.V.D. Dott. Schiavonea MODESTO Ai sensi dell'art.21 del D.lgs 81/08</p> <p>Firmato</p>

Procedure di accesso impianto sportivo "Piscina ed aree annesse" della DCF - Emergenza COVID-19.



Ministero dell'Interno

**MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA
EMERGENZA COVID-19**

Data: 24/02/20

Rev. 1

Pag. 2 di 12



PREMESSA



La presente procedura, è stata redatta nel rispetto della normativa che disciplina gli accessi all'interno delle "Aree riservate del Ministero dell'Interno" unitamente agli obblighi previsti dal Datore di Lavoro secondo i dettami del D.lgs. 81 del 2008.

Di seguito si riporta la normativa a cui si fa riferimento:

- Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate ai sensi del D.P.C.M. del 17.05.2020 art. 1 lettera f.
- Allegato 17 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020,
- PCDM – Ufficio per lo sport. Linee guida per attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.
- Linee guida della F.I.N. per la riapertura di piscine e palestre
- Ministero dell'Interno, Dip. VV.F., nota 25 maggio 2020, prot. n. 9520 - Misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- D.P.R. n°64 del 2012 – Art. 101;
- D.lgs n°81 del 2008 – Analisi e valutazione dei rischi di cui all'Art. 28 – 29 e seguenti;
- Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Salute del 30/12/2008;
- Circolare dell'Ufficio Centrale Ispettivo del D.VV.F.S.P.e D.C. del 03/03/2009 – prot. n°345/4146.
- Rapporto ISS COVID – 19 n.5/2020

Tenuto conto dell'attuale stato emergenziale causato dalla diffusione del Virus "COVID-19", la presente procedura è, temporaneamente, integrata da una serie di regole studiate e pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini.

Per la redazione del presente documento sono stati analizzati tutti gli atti normativo pubblicati dal Governo a partire dal 31 gennaio 2020 (Delibera del Consiglio Dei Ministri - dichiarazione dello stato di emergenza per un primo periodo di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili). Tale atto è stato promulgato mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.26 del 01-02-2020.

	 <i>Ministero dell'Interno</i> MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19	Data: 24/02/20 Rev. 1 Pag. 3 di 12
		

Le disposizioni contenute nella presente procedura tengono conto delle misure precauzionali previste dalla nota 25 maggio 2020, prot. n. 9520 - Misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali disposizioni si rendono necessarie anche nel rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs 81 del 2008 e s.m.i. per quanto di specifica competenza di ciascun soggetto interessato. Si precisa che tutte le norme e regolamenti, richiamate nel presente documento, sono da intendere riconducibili a quanto disposto dal "TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI"; l'allegato XLVI, nonché l'allegato IV del D.lgs 81/2008.

In ottemperanza:

- a quanto previsto dalla nota del Capo del Corpo n°9520 del 25/05/2020
- a quanto sancito dal D.P.C.M. dell'17 Maggio 2020 art.1 lettera f;

al fine di assicurare il contenimento la gestione e il contrasto del diffondersi del rischio epidemiologico da COVID-19, si dispongono, per l'impianto piscina dell'Area ginnico sportiva motoria professionale della Direzione Centrale per la Formazione, le misure precauzionali riportate di seguito.

Criteri generali di ventilazione, igienizzazione e pulizia

L'impianto di ventilazione per l'ingresso e l'estrazione dell'aria in esercizio presso il locale Piscina della DCF, così come comunicato dalla Ditta "Facility srl" incaricata per l'anno in corso di gestire gli impianti tecnologici comuni presenti all'interno del compendio di Capannelle, funziona esclusivamente in modalità estrazione mediante apporto esclusivo di aria esterna. La nota di comunicazione è stata acquisita al protocollo delle Scuole Centrali Antincendi al prot. DCFORM – I. n°15370 del 19/06/2020 rende l'impianto conforme alle modalità di funzionamento previste dall'Allegato n°17 del DPCM 17 Maggio 2020 – strutture ricettive (punto n°11 – microclima) unitamente alla nota del Capo del Corpo al punto 3.1.7 (gestione sistemi di ricambio dell'aria).

Secondo le note di cui sopra, il Dirigente della struttura, mediante l'istituto dell'Art. 24 del D.P.R. n°64 del 2012 (regolamento di servizio del Corpo Nazionale – Foglio di servizio) incaricherà un referente che assicurerà il funzionamento degli impianti 24 ore su 24, con funzionalità continua 7 giorni su 7, possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo (Rapporto ISS Covid 19 – n. 5/2020 rev. 2). Allo stesso modo, incaricherà una unità per assicurare il ricambio naturale dell'aria, in tutti gli ambienti dotati di apertura verso l'esterno, in modo periodico e sicuramente in

	 <i>Ministero dell'Interno</i> MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19	Data: 24/02/20 Rev. 1 Pag. 4 di 12
		

Le prese e le griglie di ventilazione dovranno essere pulite, da personale incaricato dalla Ditta "Facility srl" con panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%. Presso l'Ufficio tecnico delle SCA dovrà essere predisposto un registro per l'attestazione della regolare manutenzione ai sensi dell'Art. 71, comma 4, lettera b) del D.Lgs 81/08 opportunamente protocollato e vidimato in ogni pagina a cura del referente dell'Ufficio.

Nel caso di locali senza finestre (spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza (locale spogliatoio e docce n°1 e n°2), come previsto al punto n°11 dell'Allegato n°17 al DPCM di cui sopra. Gli impianti di estrazione dovranno essere attivati almeno un'ora prima dell'inizio dell'attività e disattivati un'ora dopo il termine dell'attività didattica, a cura di un referente ben individuato.


Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

In accordo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (allegato 17), "al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, bisognerà assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite dei seguenti parametri:

- parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l;
- cloro combinato $\leq 0,40$ mg/l; pH 6.5 – 7.5.

Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere verificati in presenza del personale VF, con una cadenza non minore di due ore, ed archiviati su apposito registro da compilare ai sensi dell'Art. 71, comma 4, lettera b) del D.Lgs 81/08 e conservati presso gli uffici presenti in Piscina. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare"

Le operazioni di igienizzazione, da parte della ditta di pulizie, dovranno eseguirsi con cadenza giornaliera almeno 2 volte al giorno secondo le necessità dettate dalla programmazione didattica (Linee guida dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 Maggio 2020 – prot. n°3180 del 03/05/2020) con particolare attenzione per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti)




Ministero dell'Interno

MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA
EMERGENZA COVID-19

Data: 24/02/20

Rev. 1

Pag. 5 di 12

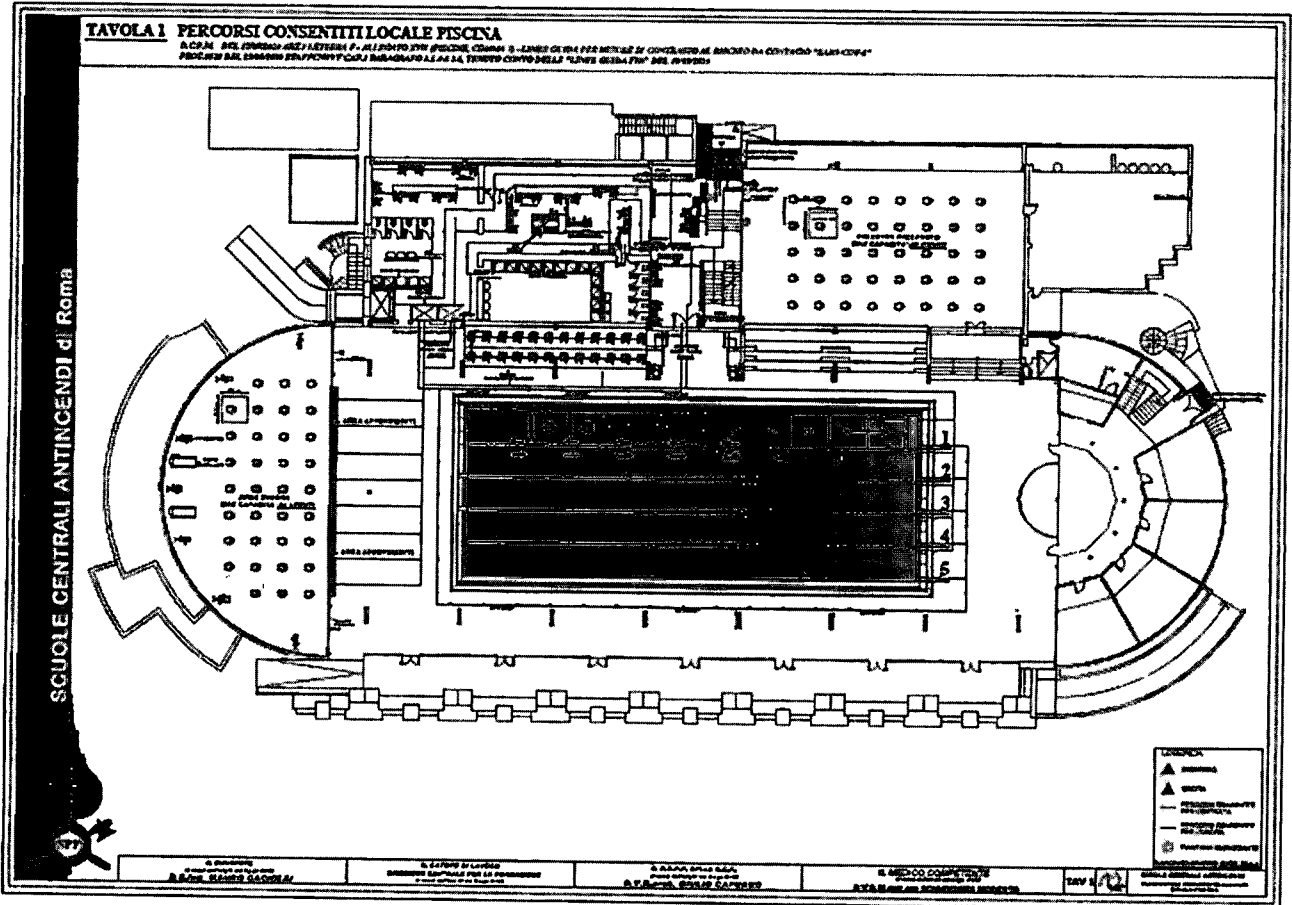

Procedure d'ingresso all'impianto

L'ingresso dell'impianto sarà dotato di tappeti per la rimozione dello sporco grossolano-sporco fine e umido - umidità residua delle calzature in dotazione agli allievi nonché tutto il personale VV.F.

Il personale VV.F. (Allievi e Istruttori), nel rispetto delle distanze di sicurezza e con la mascherina di protezione correttamente indossata, dovrà igienizzarsi le mani con l'apposito dispenser con soluzione idroalcolica messo a disposizione in prossimità dell'ingresso (vedi particolare n°1 - Tav. n°2).

Nell'apposita area adiacente gli spogliatoi, denominata "Area cuscinetto" dotata di panchine ed evidenziata nella planimetria "Tabella n°2" (particolare n°2), sarà obbligatorio indossare le ciabatte e riporre le scarpe sugli scaffali.




Ministero dell'Interno

MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19

Data: 24/02/20

Rev. 1

Pag. 6 di 12

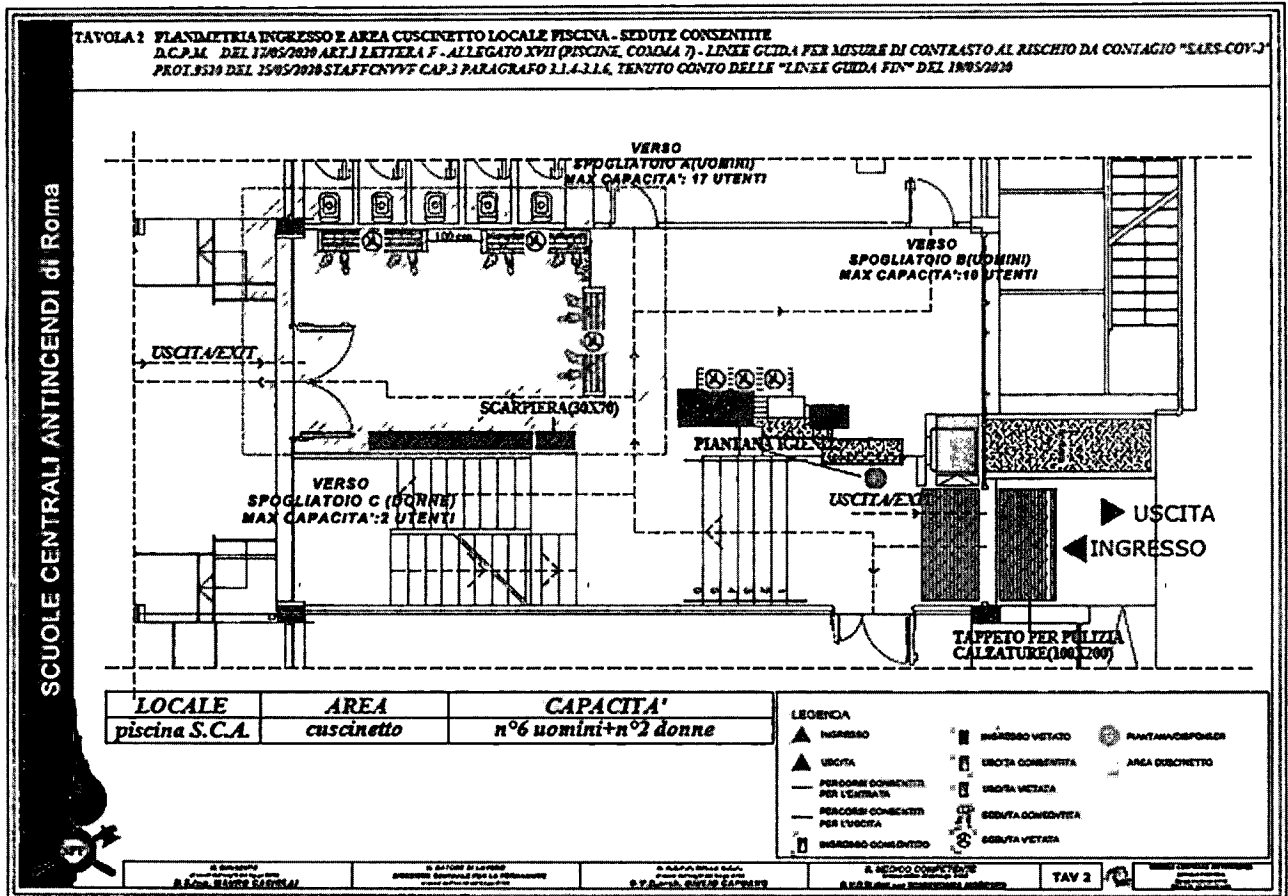

Al fine di assicurare un uso ordinato delle panche e degli scaffali per evitare assembramenti e riduzione della distanza sociale, un Istruttore ginnico/natatorio, mediante la disciplina del "Foglio di servizio", sarà incaricato di contingentare gli accessi in funzione della capacità massima espressa dalla predetta area "cuscinetto" evidenziata nella tabella di cui sopra e pari a n°6 unità.

Procedure d'ingresso e d'uso degli spogliatoi

Il personale maschile utilizzerà i 2 spogliatoi presenti al piano terra dell'impianto (spogliatoio "A" e spogliatoio "B") come si evince dalla planimetria "Tavola n°3 di seguito allegata. Il personale femminile invece, utilizzerà lo spogliatoio presente al primo piano dell'impianto piscina (spogliatoio "C").

	 <i>Ministero dell'Interno</i> MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19	Data: 24/02/20 Rev. 1 Pag. 8 di 12
		

Non è consentito l'uso degli armadietti all'interno degli spogliatoi né l'uso promiscuo di contenitori alternativi, come indicato al paragrafo denominato "Misura da adottare per la riduzione del rischio di contagio da Coronavirus – 19, - linee guida FIN.

Negli spogliatoi nonché nei locali adiacenti non sarà possibile consumare cibo. I materiali di scarto utilizzati o comunque rifiuti di altro genere dovranno essere riposti negli appositi cestini

Al fine di agevolare l'applicazione delle misure anti contagio di cui sopra, negli spazi comuni dell'impianto sarà limitata la permanenza del personale al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole operazioni.

Dopo aver svolto l'attività natatoria sarà consentito l'utilizzo della doccia, nel rispetto delle distanze interpersonali, cercando di limitarne al minimo l'uso.

A tal proposito, negli ambienti doccia sprovvisti di pareti divisorie, al fine di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro mediante l'uso di appositi cartellonistica, è vietato l'utilizzo di n° 6 docce per lo spogliatoio maschile "A", e n° 2 docce per lo spogliatoio maschile "B",

Al fine di garantire l'applicazione delle misure anti-contagio da "Legionellosi", previste dal Ministero della Salute, si assicura il flusso continuo degli impianti mediante una rotazione settimanale dei singoli box doccia.

Sarà cura dei rispettivi Istruttori ginnici – natatori agevolare il lavoro di igienizzazione degli ambienti, svolto dalla Ditta appaltatrice, mediante l'uso razionale e celere degli impianti da parte di ciascun fruitore.

In tutte le operazioni sopraelencate sarà sempre obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Ingresso piano vasca e-utilizzo dello specchio d'acqua

L'utilizzo della mascherina è obbligatorio durante le pratiche di ingresso e di uscita dal piano vasca per tutto il personale presente (allievi e istruttori).

Prima di entrare in acqua la stessa dovrà essere riposta in una bustina monouso e messa in una tasca dell'accappatoio personale, poiché inutilizzabile durante l'attività in acqua.

Durante l'ingresso al piano vasca, gli Allievi, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, posizioneranno gli accappatoi sulle panche presenti appositamente numerate.



Ministero dell'Interno

MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA
EMERGENZA COVID-19

Data: 24/02/20

Rev. 1


Pag. 9 di 12



Prima dell'ingresso in acqua da parte di qualsiasi fruitore, sarà obbligatorio effettuare la doccia seguendo le procedure precedentemente descritte.


Lo spazio acqua si sviluppa su una superficie pari a 412,50 mq (33 metri per 12,50 metri), suddiviso in 5 corsie, ciascuna costituita da una superficie pari a 82,5 mq.

Allo scopo di mantenere, con ampio margine, anche in acqua, la distanza interpersonale di sicurezza durante l'attività natatoria, secondo quanto consigliato dalle linee FIN si ritiene di considerare 7 mq a persona la superficie di utilizzo di spazio acqua. A tal proposito, per un utilizzo più ampio dello spazio acqua a disposizione di ciascun Allievo, il numero massimo di unità presenti all'interno di ciascuna corsia non potrà superare il valore massimo di 10 unità. Complessivamente, l'attività didattica potrà essere rivolta ad un numero massimo di 50 Allievi contemporaneamente.

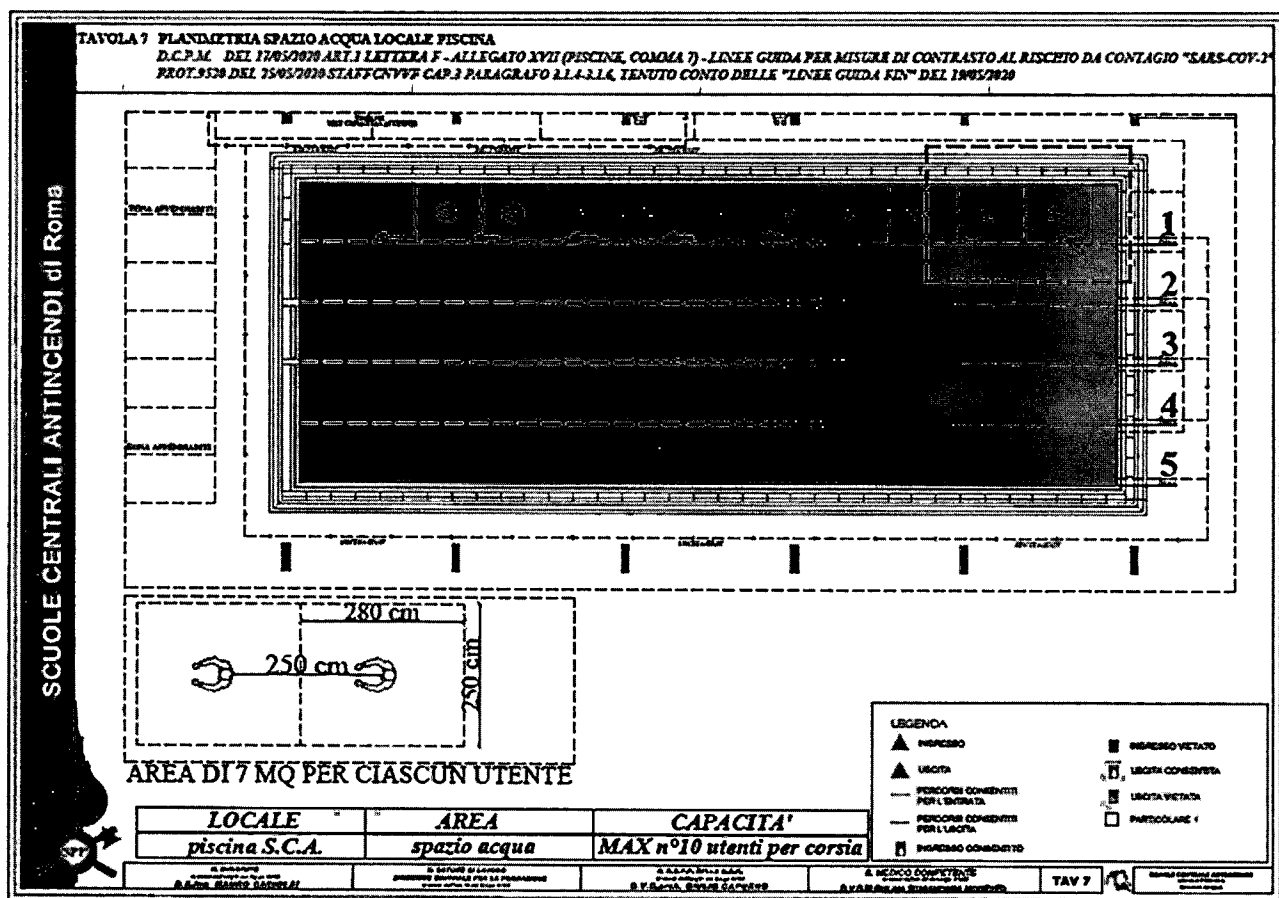

Dato il numero variabile di Allievi afferenti alle diverse Sezioni, i criteri di utilizzo delle corsie, durante la didattica, saranno i seguenti:

- per sezioni fino ad un numero minore-uguale di 30 unità si adotterà l'alternanza delle corsie (corsia 1, corsia 3 e corsia 5) con partenza e didattica lato vasca bassa.
- Per sezioni con un numero maggiore di 30 si potranno utilizzare tutte le corsie a disposizione stabilendo per le corsie 1, 3 e 5 la partenza e la didattica lato vasca bassa, per le corsie 2 e 4 la partenza e la didattica lato vasca alta.



Ministero dell'Interno

MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19

Data: 24/02/20

Rev. 1

Pag. 10 di 12



Adottando tale principio, tenuto conto del tempo di esposizione particolarmente ridotto si potrà considerare influente il passaggio ravvicinato di n°2 Allievi ad una distanza inferiore a mt. 1.


In entrambi i casi sarà stabilito dagli istruttori un numero equo di allievi per corsia fino ad un numero massimo di 10 allievi per corsia.

Per l'intera durata delle esercitazioni in acqua, gli istruttori, al fine di ridurre al minimo i rischi di contatto fra gli allievi, dovranno vigilare sul mantenimento della distanza interpersonale fra allievo e allievo verificando il rispetto dei livelli massimi di affollamento previsti per corsia.

Durante la didattica sarà obbligatorio da parte degli istruttori indossare correttamente la mascherina.

In acqua è sempre vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso.

Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi igienici prima di entrare in acqua o durante le lezioni

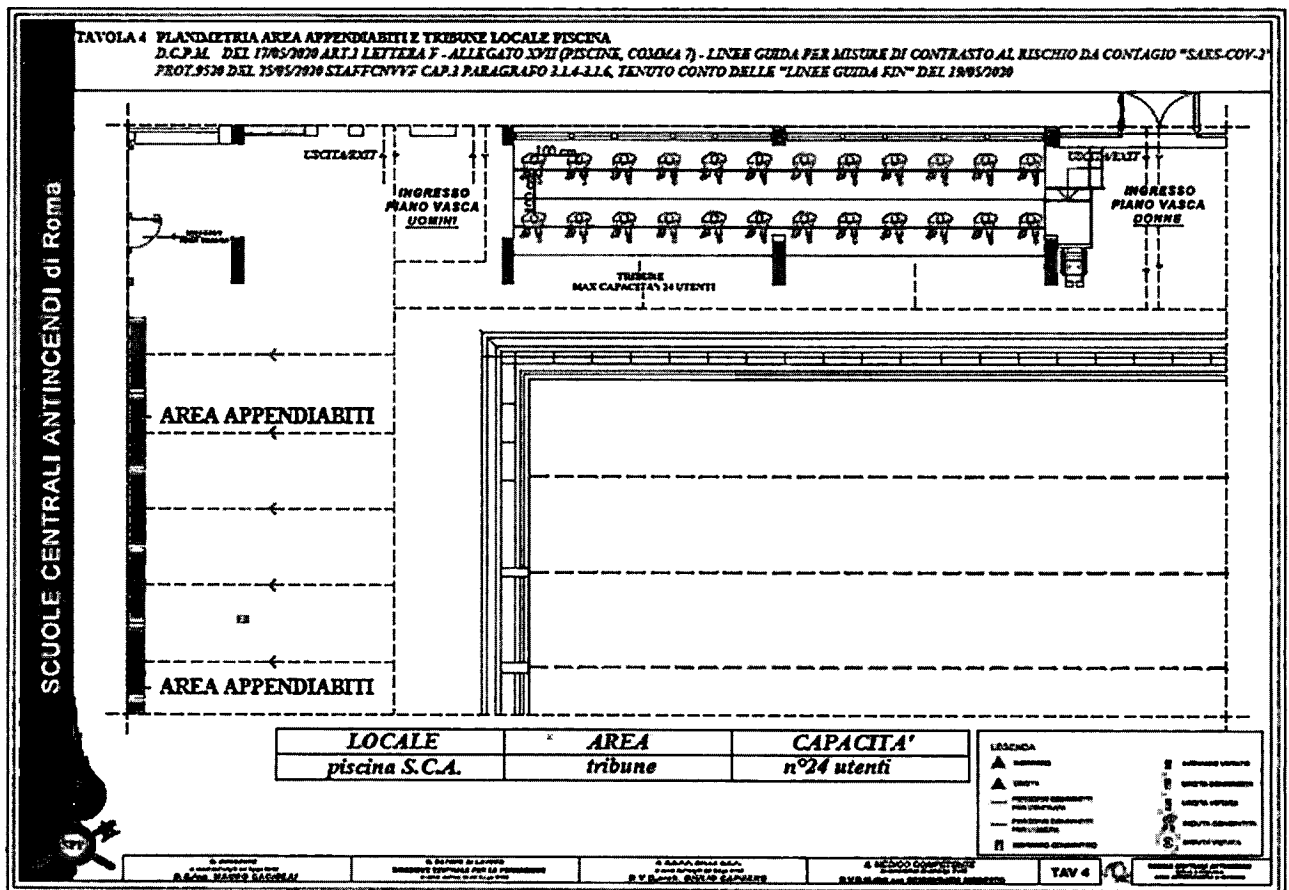




Ministero dell'Interno

MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA EMERGENZA COVID-19

Data: 24/02/20


Rev. 1

Pag. 11 di 12

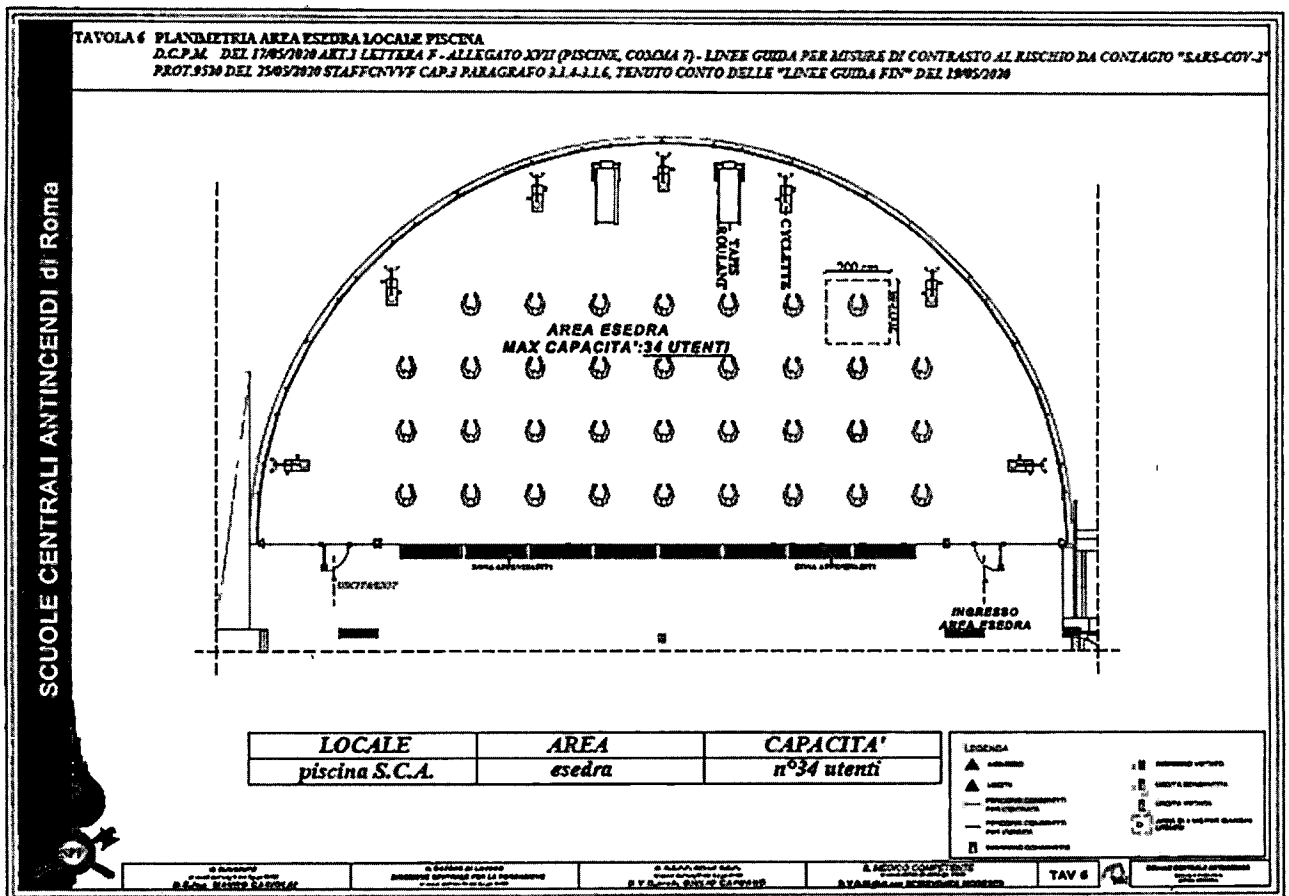

Ingresso locale pallavolo

L'accesso al locale pallavolo deve avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
L'ingresso del locale pallavolo, sarà dotato di tappeti per la rimozione dello sporco grossolano-sporco fine e umido - umidità residua delle calzature in dotazione agli allievi nonché tutto il personale VVF.
E' tassativo usare nel locale pallavolo apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Il personale VF, nel rispetto delle distanze di sicurezza e con la mascherina di protezione correttamente indossata, dovrà igienizzarsi le mani con l'apposito dispenser con soluzione idroalcolica messo a disposizione.



Ministero dell'Interno

**MISURE PRECAUZIONALI IMPIANTO PISCINA
EMERGENZA COVID-19**

Data: 24/02/20

Rev. 1

Pag. 12 di 12



La distanza interpersonale di sicurezza nella palestra, quando le persone non svolgono attività fisica, dovrà essere di almeno 1 metro e tale distanza sarà raddoppiata durante l'attività motoria (con particolare riguardo a quella definibile come intensa). A tal proposito la capienza massima consentita è di 40 persone.

Nel locale pallavolo, il personale VF dovrà necessariamente indossare la mascherina di protezione, ad esclusione del tempo in cui si svolge un'attività motoria più intensa in ragione del compimento di atti motori più impegnativi.

L'istruttore dovrà usare la mascherina.

Garantire l'aerazione naturale nell'arco della giornata di tutto l'ambiente dotato di aperture verso l'esterno, evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria.

In conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione del 25 Febbraio 2020, n°1, ribadite dal D.C.P.M. dell'8 Marzo 2020, sono messe a disposizione del personale VVF, all'interno dell'impianto piscina, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, ricaricate costantemente, come mostrato in figura (1).

(1) Piantana Amuchina Gel

Schema (2)